



Departamento de Bomberos de National City División de Reducción de Riesgos en la Comunidad

Formulario de Autoinspección para Negocios

Esta lista de verificación de autoinspección se proporciona para ayudar a los dueños y administradores de negocios a identificar y corregir problemas comunes de seguridad contra incendios y de seguridad en general antes de una inspección oficial de bomberos.

Nombre del Negocio: _____

Dirección: _____

Correo electrónico: _____

Teléfono: _____

Por favor, recorra su negocio, marque cada punto y corrija cualquier cosa que no cumpla con los requisitos. Devuelva el formulario firmado al Departamento de Bomberos de National City (1243 National City Blvd., National City, CA 91950) o envíelo por correo electrónico a fire@nationalcityca.gov

Seguridad General del Edificio

- 1. Los números del edificio deben estar instalados, ser visibles desde la calle y medir al menos 4 pulgadas de altura.
- 2. Todas las puertas de salida pueden abrirse fácilmente desde el interior sin llave, herramienta, ni conocimiento especial.
- 3. Los letreros de salida están iluminados en color verde y en buen estado de funcionamiento, conforme al *Código Municipal de National City*.

Extintores de Incendio

- 1. Los extintores de incendios deben estar fijados a la pared, visibles y accesibles (sin obstrucciones).
- 2. Cada extintor ha sido inspeccionado y etiquetado dentro de los últimos 12 meses por una empresa autorizada.

Seguridad Eléctrica

- 1. Los paneles eléctricos deben contar con 30" (76 cm) de espacio libre y permanecer libres de obstrucciones.
- 2. No se utilizan cables de extensión como cableado permanente.
- 3. Las regletas cuentan con certificación UL y se conectan directamente a los enchufes de pared (no en serie).

Mantenimiento y Almacenamiento

- 1. Los materiales combustibles (papel, cajas, etc.) se almacenan alejados de fuentes de calor.
- 2. Los líquidos inflamables se almacenan en contenedores/gabinetes aprobados.
- 3. El almacenamiento no bloquea salidas, extintores, rociadores contra incendios, ni paneles eléctricos.

Fecha de Autoinspección: _____

Certificación:

Yo, _____ (dueño/administrador), certifico bajo pena de perjurio que la información aquí proporcionada es verdadera y que todas las infracciones señaladas serán corregidas de manera inmediata.

Firma: _____ **Fecha:** _____



Seguridad General del Edificio:


1.



2.



3.

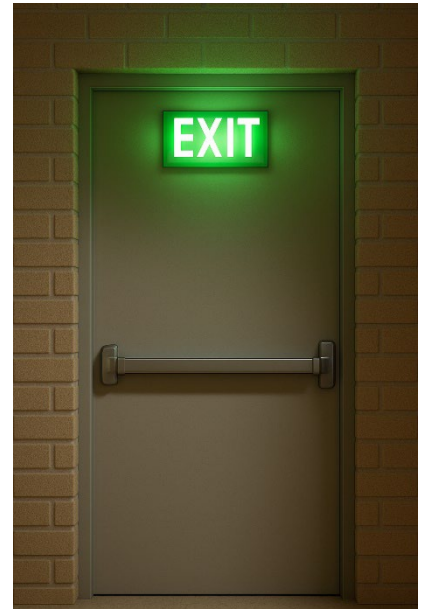

Extintores de Incendio:

1. - 2.





Seguridad Eléctrica:



1.



Seguridad Eléctrica:

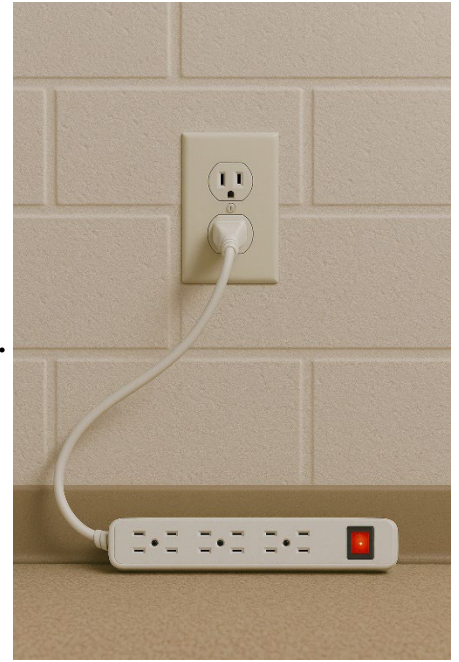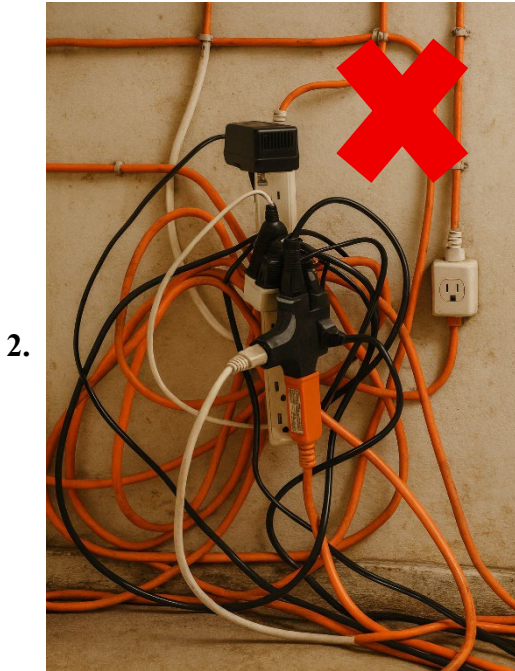

Mantenimiento y Almacenamiento:

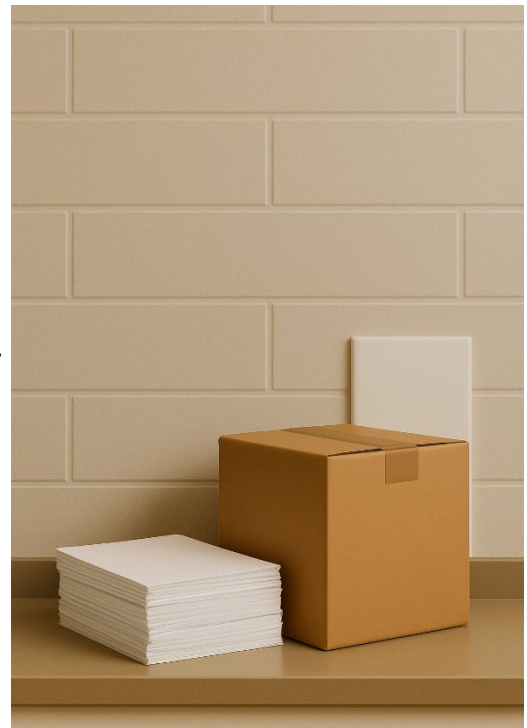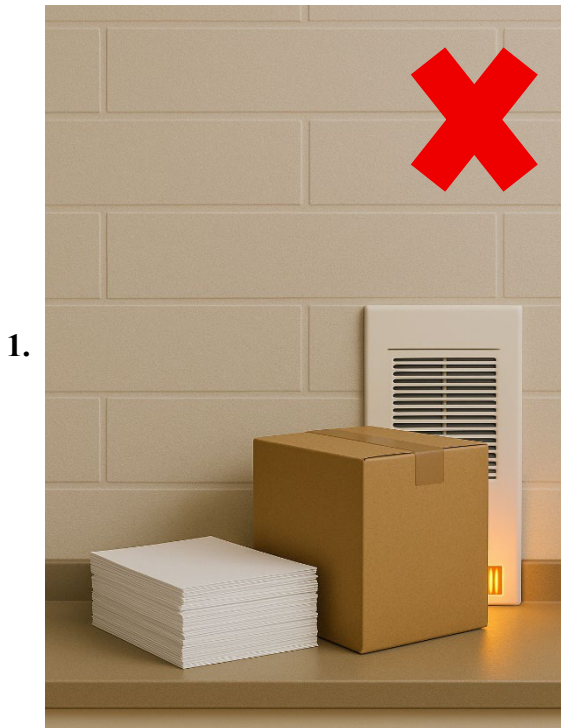

Mantenimiento y Almacenamiento:

